

Меры пожарной безопасности при использовании печного отопления


При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

Дымовые трубы над скатными крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки)



Очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона


Перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50×70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр

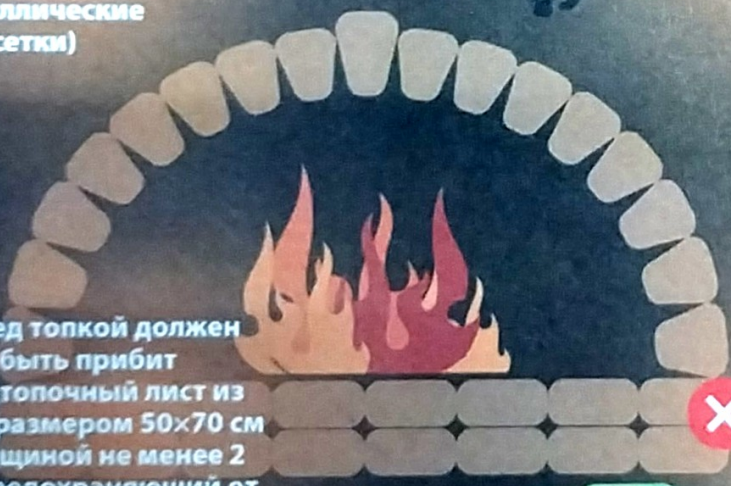

X Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе



Запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Также при мгновенной вспышке горячего может произойти взрыв или выброс пламени

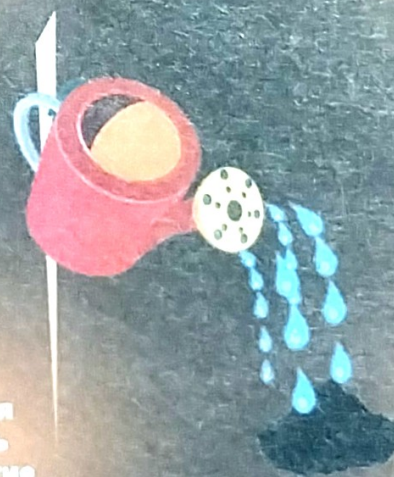

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место

**Соблюдайте правила пожарной безопасности!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 101**